


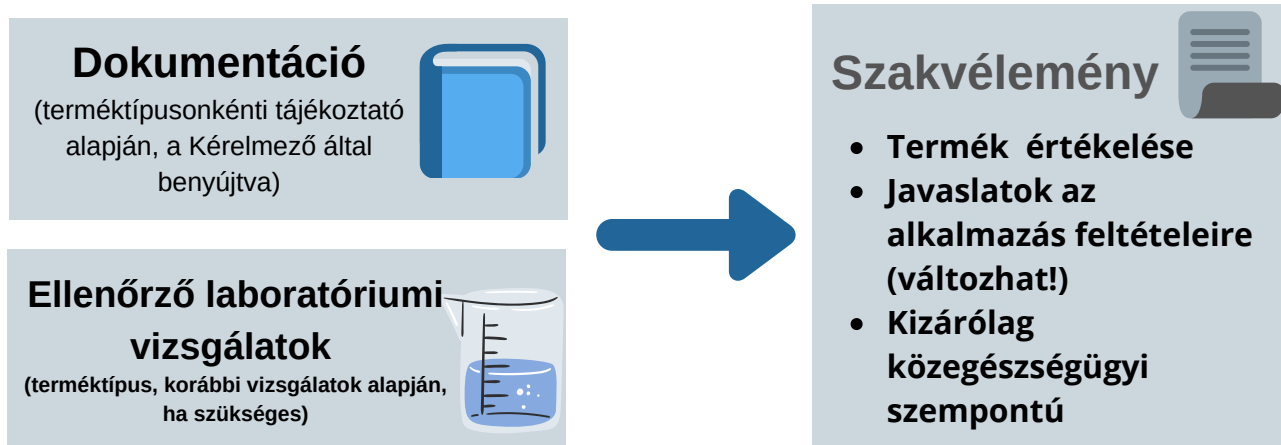
Felülvizsgálat az alábbi esetekben kérhető:


- Az előző vízbiztonsági engedély még érvényes, illetve a nyilvántartásba vétel esetében nem telt le a három hónap türelmi idő.
- A termék forgalmazója, gyártója változatlan (név, telephely).
- A termék gyártási körülményei változatlanok, a termék összetétele, a gyártás során felhasznált alap- és segédanyagok minősége, a felépítése, típusa, gyártója változatlan.
- Az engedélyben meghatározott alkalmazási feltételek változatlanok.


Felülvizsgálatot kizárólag az eredeti Engedélyes kérhet. Minden más esetben új nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása, illetve új vízbiztonsági engedély kiadása szükséges! Kérdéses esetben az illetékes hatóságot (NNK Közegészségügyi Főosztály) javasolt előzetesen megkeresni.

 További információ: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8.§ és 5. melléklet

1. lépés: Közegészségügyi szempontú szakvéleményezés



 **Időtartam:** teljeskörű dokumentáció benyújtását követően 30 nap + 4-6 hét laboratóriumi vizsgálatok esetén


 **Költségek:** 50.000 Ft + ÁFA + a laboratóriumi vizsgálatok díja


 **Szakvélemény érvényessége:** 1 év (ezen belül kell megkérni az vízbiztonsági engedély vagy a nyilvántartásba vétel felülvizsgálatát)


 **Illetékes főosztály:** NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály


 **További információ:** vizosztaly@nnk.gov.hu

2. lépés: Nyilvántartásba vétel, vízbiztonsági engedély felülvizsgálata

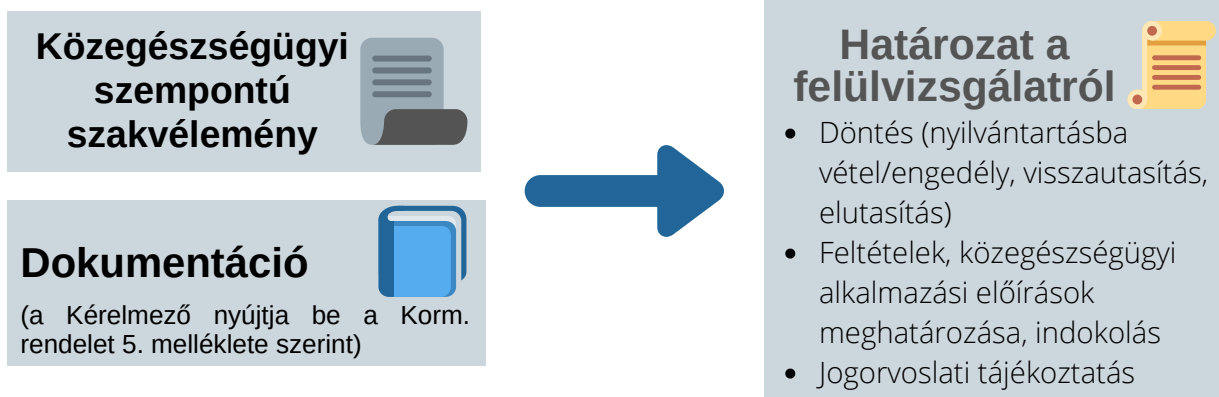

 **Ügyintézési határidő:** az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján teljes eljárásban 60 nap. Ha a benyújtott kérelem és mellékletei nem felelnek meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, 8 napon belül hiánypótlási felhívás kerül kiadásra.

 **Költségek:** 48.000 Ft/termék igazgatási szolgáltatási díj

 **Vízbiztonsági engedély / nyilvántartásba vétel érvényessége:** általában 5 évvel hosszabbodik, de meghatározható ennél rövidebb érvényesség, soron kívüli felülvizsgálat. A soron következő felülvizsgálat elmulasztása az engedély visszavonását/termék nyilvántartásból való törlését vonja maga után.

 **Illetékes főosztály:** NNK Közegészségügyi Főosztály

 **További információ:** kozegeszsseg@nnk.gov.hu

Közhiteles nyilvántartás

 **A termék felülvizsgálatának ténye bekerül a közhiteles nyilvántartásba:** <https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/hatosagi-nyilvantartasok>

 **Fontos figyelni az ivóvízbiztonsági engedély érvényességét, és legalább 3 hónappal a lejárat előtt elindítani az újabb felülvizsgálathoz szükséges szakvéleményezési eljárást az NNK-nál.**

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Szakvéleményezési tájékoztatók:

<https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/kornyezetegeszsegugyi-laboratoriumi-osztaly/vizhigienes-laboratorium/szakvelemenyezési-tajekoztatok>

Tájékoztató a felülvizsgálatról:

<https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/jogszabalyok-utmutatok>

Szakvéleményezéssel kapcsolatban:

 vizosztaly@nnk.gov.hu

 +36-1/476-1173

Nyilvántartásba vétellel kapcsolatban:

kozegeszseg@nnk.gov.hu

+36-1/476-1220